


NOVA LUCE

230V~ 50Hz
LED GU10 MAX. 10W

Art.-NR. 9155101 / 9155102 / 9155103

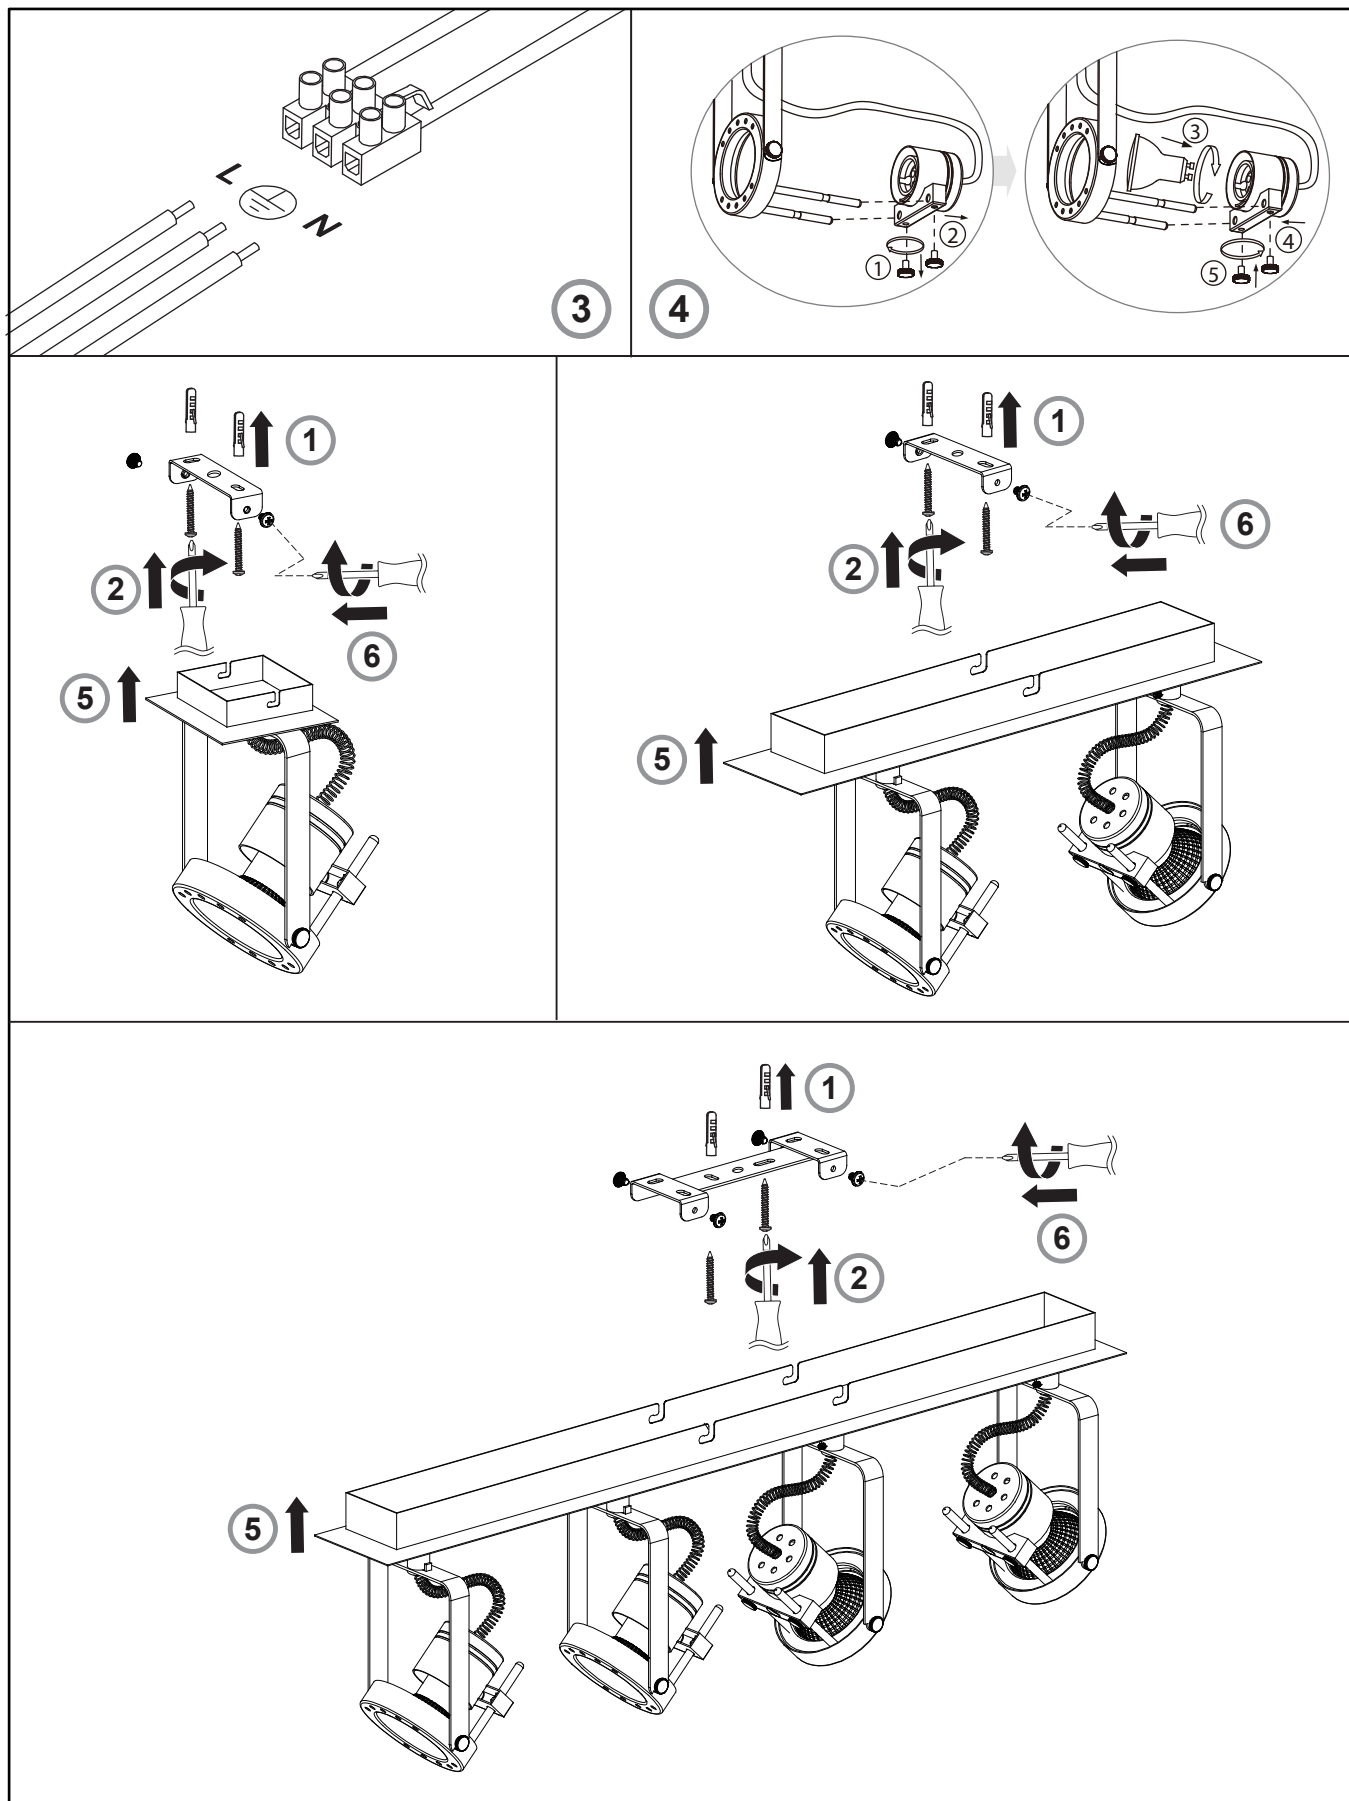

EN General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. Please note! **Before proceeding with installation mains connecting cable must be de-energized (Use turned off).** Please note the following symbols and instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use.

Protection class 1: Lamps with this symbol connect them on the standard cable with the yellow-green protective earth to the protective earth terminal.

Protection class 2: Lamps with this symbol no protective conductor necessary for safe operation.

Protection class 3: Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect to SELV circuits.

Minimum distance: This symbol explains the minimum distance of the luminaire to the illuminated, normally flammable surface.

Downlights: This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

Changes: Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrap the lamp, if this cable is damaged. **Commissioning:** Do not operate the lamp if for its connecting cable show visible signs of damage. **Changing illuminant:** Before replacing the lamp ensure that the light is not live! Lights and luminaires will become hot in operation. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the light. The maximum power per illuminant may not be exceeded. Also, if applicable, the prescribed illuminant type must be observed. **Care advice:** Only clean lights when unswitched. Do not allow any moisture into connecting areas or on current-carrying parts. Cleaning agents can cause staining.

DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroninstallat ion ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleitung spannungsfrei sein (Sicherung ausgeschaltet).** Vermeiden Sie die nachstehend erläuterten Symptome und Anzeichen, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden:

Schutzklasse 1: Leuchten mit diesem Symbol Netzseitig mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzungs клемme anschließen

Schutzklasse 2: Leuchten mit diesem Symbol zum sicheren Betrieb keine Schutzleiteranschlüsse

Schutzklasse 3: Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzleitenspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.

Mindestabstand: Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand der Leuchte schritts zu angestrahlten, normal entflammaren Flächen.

Downlights: Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht an, bevor die Leuchte spannungsfrei ist. **Leuchte wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Schalter spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchte. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Fliehkühnheit:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliehkühn in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Fliehkühn verursachen.

FR Consignes générales de sécurité:

L'installation électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être hors tension (le fusible désactivé).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

Classe de protection 1: raccorder les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de protection correspondante.

Classe de protection 2: les luminaires avec ce symbole n'ont pas besoin du conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité.

Classe de protection 3: exploier les luminaires avec ce symbole sans la base tension de sécurité. Pour un raccordement seulement à des circuits électriques SELV.

Distance minimale: Ce symbole signale la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface éclairée, normalement inflammable.

Les downlights: Ce symbole signifie, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique.

Modifications: N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de raccordement: la conduite flexible, externe du luminaire n'est pas échangeable. Mettez le luminaire à la déchèterie, si la conduite est endommagée. **Ne en service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires mêmes ou leur câble de raccordement sont chauffés.

Entretien: Avant chaque source d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires et les sources d'éclairage deviennent chauds durant leur fonctionnement. Laissez refroidir les luminaires avant de les remplacer.

Nettoyage: Avant de nettoyer le luminaire, assurez-vous que le luminaire est hors tension et que la source d'éclairage est débranchée. La puissance maximale ne doit pas être dépassée. La case d'entretien doit être ouverte et le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entretien:** Nettoyez les luminaires seulement à l'état hors circuit, ne laissez aucun humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

ES Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado. **Atención!** Antes de iniciar el montaje asegúrese de haber separado toda la instalación de la tensión de alimentación (automático desconectado). Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que aparecen en el apartado de prevención cualquier daño que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional.

Clase de protección 1: Las luminarias que llevan este símbolo se conectan obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

Clase de protección 2: Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento.

Clase de protección 3: Las luminarias que llevan este símbolo solo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV).

Distancia mínima: Este símbolo indica la distancia mínima que se debe respetar entre el aparato de iluminación y la superficie iluminada, si ésta es de material inflamable.

Focos: Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

Modificaciones: no debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcionamiento:** Antes de comenzar el montaje asegúrese de que la tensión en la misma o el cable de conexión presentan deterioros visuales. Sustitución de lámparas: Antes de proceder a cambiar una lámpara debe desconectar la luminaria de la tensión. Tanto la lámpara como la luminaria se calientan durante el funcionamiento. Deje que se enfrien antes de sustituir la lámpara. **Utilice exclusivamente:** Lámparas del tipo que se indica en la luminaria y preste atención a no superar la potencia máxima admitida de cada lámpara. Si procede, se tendrá que tener en cuenta el tipo de lámpara permitido según la normativa en vigor. **Indicación para el cuidado:** Limpiar las luminarias con un paño húmedo y suave. Evitar la humedad y la suciedad en los espacios de conexión o elementos conductores de corriente. Tenga en cuenta que los productos de limpieza pueden producir manchas superficiales.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação antes de ligá-lo. Substituição de lâmpadas: Antes de proceder a substituir uma lâmpada, desligue o aparelho de iluminação e verifique que não há a esteja desligado! **Lâmpadas:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligada! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe de proteção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

Classe de proteção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

Classe de proteção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o aparelho de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não deve ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Antes de começar o montagem assegure-se de que o tensão em todo o seu cabo de ligação apresentaram danos visíveis. Mudar a lâmpada: Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligado! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe de proteção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

Classe de proteção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

Classe de proteção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o aparelho de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

NL Algemene veiligheidsinstructies:

Elektrische installatie moet door een electriciën uitgevoerd worden. **Let op! Vóór montage moet netspanning spannungsfrei zijn (zekering uitgeschakeld).** Neem ook de navolgend vermeldde sym-

bolen en veiligheidsinstructies in acht om schade door onvakkendige montage of gebruik te voorkomen:

Veiligheidsklasse 1: Lampen met dit symbool met de geel/groene veiligheidsgeleider aan de veiligheidsaansluiting op het net aansluiten.

Veiligheidsklasse 2: voor lampen met dit symbool is voor een veilig gebruik geen veiligheidsgeleider nodig.

Veiligheidsklasse 3: Lampen met dit symbool uitsluitend met een spanning geleideren. Aansluiting alleen aan SELV stroomkringen.

Minimiumafstand: Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevende materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

Downlights: Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veranderingen: Voor a.u.b. geen veranderingen aan de lamp of zijn aansluiting. **Aansluiting:** De buiten flexibeleiding van deze lamp kan niet vervangen worden. Goal de lamp als afval weg. Zie de leiding beschadigd is. **Inbedrijftelling:** Neem de lamp niet in gebruik, wanneer de lamp zelf of de aansluiting zichtbare schade vertonen. **Gloeilamp vervangen:** Vóór de vervanging de gloeilamp moet de lamp spanningsvrij zijn! De lamp en de gloeilamp worden tijdens het gebruik heet. Laat ze vóór de vervanging afkoelen. Gloeilamp uitsluitend de op de lamp aangegeven gloeilamp. Het maximale vermogen per gloeilamp mag niet overschreden worden. Eventueel moet ook het voorgeschreven gloeilamptype in acht genomen worden. **Reiniging:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen, geen vocht in reinigingsmiddel aansluiting of onder stroom staande elementen brengen. Reinigingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken.

IT Istruzioni generali di sicurezza:

L'impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato. **Attenzione!** Il cavo di alimentazione deve essere privo di tensione prima dell'installazione (sicurezza disinserita). Si prega di notare il simbolo e le indicazioni di sicurezza sotto descritte per evitare danni causati da errata installazione o uso:

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per lampade con tensione di sicurezza.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Manutenzione:** Non toccare il cavo di alimentazione prima di sostituire la lampada. **Installazione:** Non accendere la lampada quando la lampada stesa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. Sostituzione lampadina: la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina. **Lampadina e lampadina** si surriscaldano durante il funzionamento. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Halte-objekt:** Puhdistada valo ainoastaan virran ollessa pois kytkettyinä. Älä tuo kosteutta lähihuoneisiin tai virallisiin sähkölaitteisiin. Puhdistusaineet voivat aiheuttaa värjähtäroä.

Minimiumafstand: Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevende materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

Downlight: Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht an, bevor die Leuchte spannungsfrei ist. **Leuchte wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Schalter spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchte. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Fliehkühnheit:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliehkühn in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Fliehkühn verursachen.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENSCHEN MARKT ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

RIFIUTO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USA1 sono materiali pregiati che non DEVONO ESSERE SMALTI1 COME normali rifiuti domestici. MA RACCOLTI IN UNO DEI MODI DIFFERENZIATI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ LOCALI. UNA GESTIONE SCORRETTA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, OLTRE A COMPORTARE UN DANNO AMBIENTALE, PUÒ CAUSARE DANNO ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE. PREGHIAMO tutti i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse conservando il presente apparecchio ai centri di raccolta AUTORIZZATI oppure al punto vendita al momento di acquisto di un nuovo apparecchio. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 61389 Pilsen, Austria, Made in China

PT Advertências gerais de segurança:

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atenção!** Antes do início da montagem é necessário assegurar que o cabo de ligação a rede está desligado (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritas, de forma a evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorrecta:

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

Classe de protecção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o aparelho de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não deve ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação antes de ligá-lo. Substituição de lâmpadas: Antes de proceder a substituir uma lâmpada, desligue o aparelho de iluminação e verifique que não há a esteja desligado! **Lâmpadas:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligado! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

BR Advertências gerais de segurança:

A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais em electricidade. **Atención!** Antes do início da montagem é necessário isentar de tensão o cabo de ligação a rede (fusível desligado). Observe os símbolos e as advertências de segurança seguidamente descritas, de forma a evitar danos provocados por uma montagem ou utilização incorrecta:

Classe de protecção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

Classe de protecção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

Classe de protecção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o aparelho de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Colocação em funcionamento:** Antes de começar o montagem assegure-se de que o tensão em todo o seu cabo de ligação apresentaram danos visíveis. Mudar a lâmpada: Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligado! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe de proteção 1: Aparelhos de iluminação com este símbolo devem ser ligados do lado da rede com o condutor de proteção (cabo amarelo/verde) ao terminal de terra de proteção.

Classe de proteção 2: Para Aparelhos de iluminação com este símbolo não necessitam de condutor de proteção para um funcionamento seguro.

Classe de proteção 3: Aparelhos de iluminação com este símbolo apenas devem ser utilizados com proteção de baixa tensão. Ligar apenas a circuitos de corrente SELV.

Distância mínima: Este símbolo explica a distância mínima a ser respeitada entre o aparelho de iluminação e a superfície iluminada, se esta é de material inflamável.

Downlights: Este símbolo explica que o aparelho de iluminação não se adequa a ser coberto com material isolante.

viševisi. Mudar a lâmpada: Antes de mudar a lâmpada, esta deve estar isentada de tensão. **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se necessário, também deve respeitar o tipo de lâmpada prescrito. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem nas peças condutoras de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per lampade con tensione di sicurezza.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Manutenzione:** Non toccare il cavo di alimentazione prima di sostituire la lampada. **Installazione:** Non accendere la lampada quando la lampada stesa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. Sostituzione lampadina: la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina. **Lampadina e lampadina** si surriscaldano durante il funzionamento. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Halte-objekt:** Puhdistada valo ainoastaan virran ollessa pois kytkettyinä. Älä tuo kosteutta lähihuoneisiin tai virallisiin sähkölaitteisiin. Puhdistusaineet voivat aiheuttaa värjähtäroä.

Minimiumafstand: Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevende materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

Downlight: Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht an, bevor die Leuchte spannungsfrei ist. **Leuchte wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Schalter spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchte. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Fliehkühnheit:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliehkühn in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Fliehkühn verursachen.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação antes de ligá-lo. Substituição de lâmpadas: Antes de proceder a substituir uma lâmpada, desligue o aparelho de iluminação e verifique que não há a esteja desligado! **Lâmpadas:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligado! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per lampade con tensione di sicurezza.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Manutenzione:** Non toccare il cavo di alimentazione prima di sostituire la lampada. **Installazione:** Non accendere la lampada quando la lampada stesa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. Sostituzione lampadina: la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina. **Lampadina e lampadina** si surriscaldano durante il funzionamento. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Halte-objekt:** Puhdistada valo ainoastaan virran ollessa pois kytkettyinä. Älä tuo kosteutta lähihuoneisiin tai virallisiin sähkölaitteisiin. Puhdistusaineet voivat aiheuttaa värjähtäroä.

Minimiumafstand: Dit symbool verklaart de minimumafstand tot het lichtgevende materiaal v.o. het bestraalde, normaal brandbare oppervlak.

Downlight: Dit symbool geeft aan dat de lamp niet geschikt is om met warmte-isolatiemateriaal af te dekken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. **Anschlussleitung:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschrotten Sie die Leuchte, falls diese Leitung beschädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht an, bevor die Leuchte spannungsfrei ist. **Leuchte wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Schalter spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur die auf der Leuchte angegebene Leuchte. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. **Fliehkühnheit:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Fliehkühn in Anschlussräumen oder an strömfluhrfähige Teile bringen. Reinigungsmitel können Fliehkühn verursachen.

Alterações: Não efetue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. Envie o aparelho de iluminação para a reciclagem, caso o cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não toque o aparelho de iluminação antes de ligá-lo. Substituição de lâmpadas: Antes de proceder a substituir uma lâmpada, desligue o aparelho de iluminação e verifique que não há a esteja desligado! **Lâmpadas:** Antes de mudar a lâmpada verifique para que a luz esteja desligado! **Limpa-lâmpadas e produtos de limpeza:** aquecem durante a utilização. Deixe-os arrefecer antes de os trocar. Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação. A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se aplicável, deverá ter em consideração o tipo de lâmpada indicado. **Cuidados a ter:** Limpar o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permitir a infiltração de humidade nos locais de ligação nem a presença de condutores de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Classe di protezione 1: Collegare le lampade con questo simbolo con il conduttore di terra giallo / verde al morsetto di terra lato rete.

Classe di protezione 2: per lampade con questo simbolo non è necessario nessun conduttore a terra per un funzionamento sicuro.

Classe di protezione 3: utilizzare le lampade con questo simbolo solo con bassissima tensione di sicurezza. Connessione per lampade con tensione di sicurezza.

Distanza minima: Questo simbolo indica la distanza minima dalla sorgente luminosa dalla superficie illuminata normalmente infiammabile.

Downlight: Questo simbolo indica che la lampada non è adatta ad essere coperta con materiale termoisolante.

Modifiche: non apportare modifiche alla lampada o al cavo di collegamento. **Cavo di collegamento:** il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. **Manutenzione:** Non toccare il cavo di alimentazione prima di sostituire la lampada. **Installazione:** Non accendere la lampada quando la lampada stesa o il cavo di collegamento mostrano visibilmente dei danni. Sostituzione lampadina: la lampada deve essere priva di tensione prima di sostituire la lampadina. **Lampadina e lampadina** si surriscaldano durante il funzionamento. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Reinigung:** Lamp uitsluitend in uitgeschakelde toestand reinigen. **Halte-objekt:** Puhdistada valo ainoastaan virran ollessa pois kytkettyinä. Älä tuo kosteutta lähihuoneisiin tai virallisiin sähkölaitteisiin. Puhdistusaineet voivat aiheuttaa värjähtäroä.